


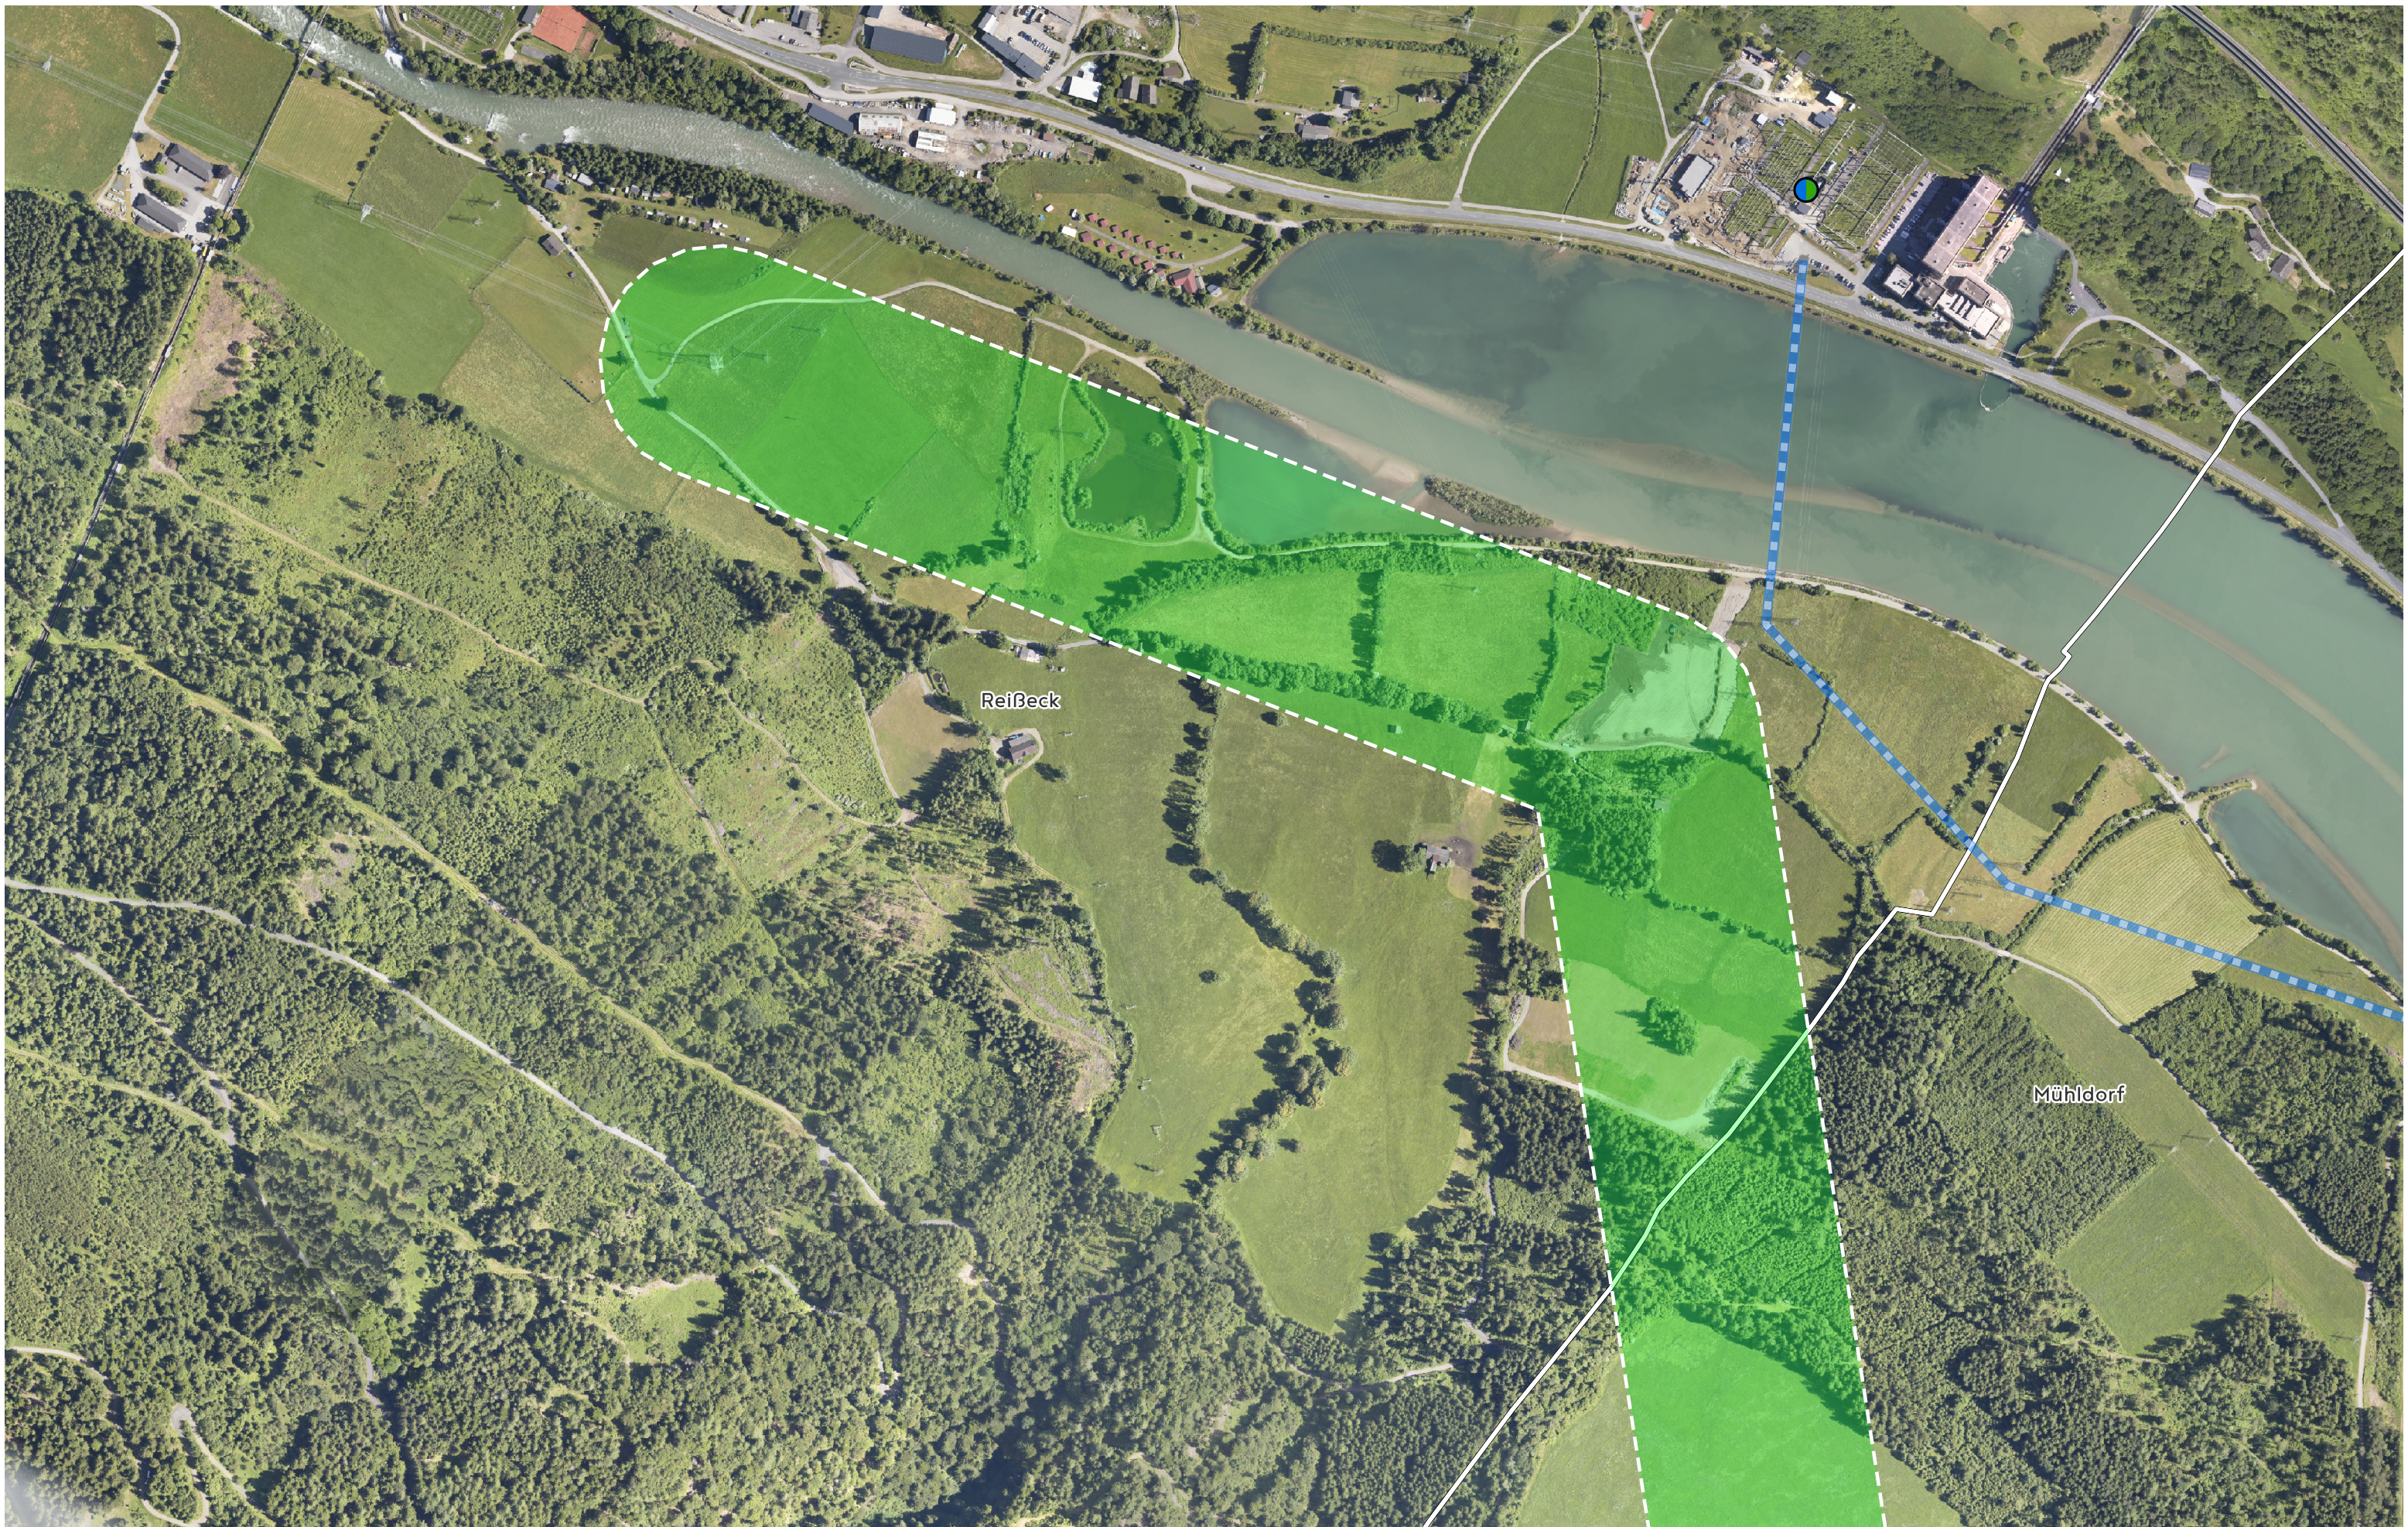

Netzraum Kärnten – Übersicht Grobtrasse

Gemeinde Reibbeck

Grobtrasse

- 110 kV
- 220 kV
- 380 kV
- 110 kV Demontage

Umspannwerke

- APG 380 kV
- APG 220 kV und KNG 110 kV
- KNG 110 kV

Orientierungshilfe

- Gemeindegrenze
- 1 km Abstand zur Grobtrasse (klares Luftbild)

0 0,2 0,4 km

1: 5 000 im Format 420 x 297 mm

